


# Wartungsanweisungen ClimaRad S-Fan(+)


## Wartungsfrequenz Filter

Wann muss der Filter der ClimaRad S-Fan(+) gewechselt werden?

Der Filter der ClimaRad S-Fan(+) muss durchschnittlich alle zwei Jahre, oder wenn die Meldung „Filter vervuild“ auf dem Display erscheint, gewechselt werden.

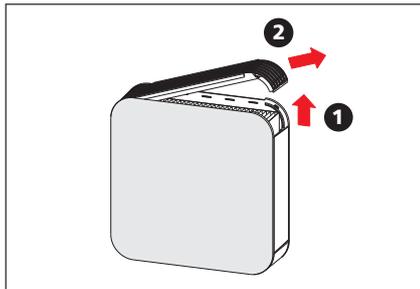

1. Die obere Abdeckung auf der rechten Seite nach oben ziehen und nach rechts schieben.

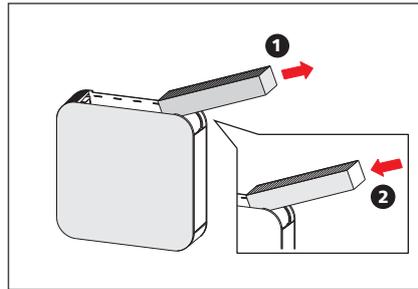

2. Den alten Filter entfernen und den neuen Filter in das Gerät schieben. Die Abdeckung wieder anbringen.





3. Nach dem Ersetzen den Stundenzähler des Filters zurücksetzen, indem Sie die Tasten + und - gleichzeitig sechs Sekunden lang gedrückt halten. Die Meldung „Filter vervuild“ verschwindet nun.

## Insektengitter und Ventilator reinigen


Das Insektengitter und der Ventilator Ihrer ClimaRad S-Fan(+) müssen durchschnittlich alle zwei Jahre kontrolliert und gereinigt werden.

1. Schieben Sie die Verriegelung auf der rechten und linken Seite nach oben und kippen Sie die Einheit anschließend nach vorne. Beim Öffnen fällt die Spannung automatisch weg.

**Achtung! Das Gerät löst sich komplett von der Wandplatte.**

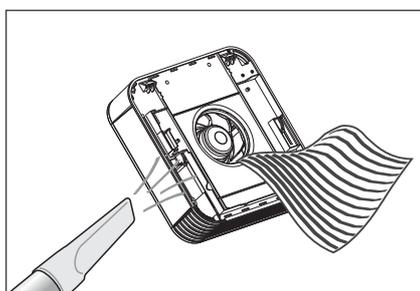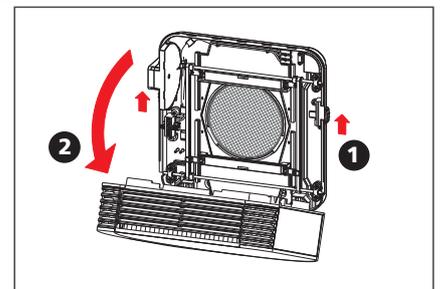


2. Den Ventilator mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Staubsauger reinigen.

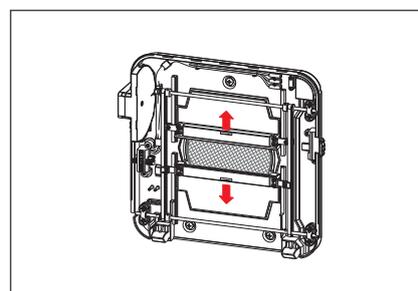

3. Die Klappen gegebenenfalls per Hand öffnen.

Sollten diese verriegelt sein, einige Minuten warten bis die Klappen leicht geöffnet werden können.

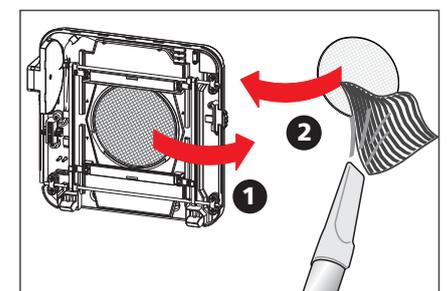

4. Das Insektengitter per Hand entfernen und mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Staubsauger reinigen. Das Insektengitter und das Gerät nach der Reinigung wieder einsetzen und die Verriegelung auf der linken und rechten Seite nach unten schieben.